



BATCH 3590E/CPWE mérlegműszerprogram több összetevő adagolásához

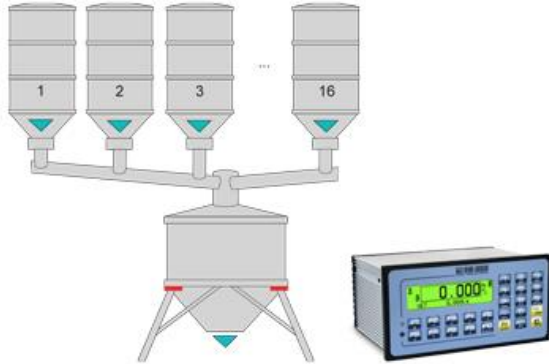

Több összetevő automatikus adagolásához készített belső program, így a 3590E és a CPW mérlegműszer családokkal adagoló mérleg készíthető. Adatbázis kezelés 100 művelet, 500 recept, 12 összetevő közvetlen kezelése relé vezérlő kimeneteken keresztül. Teljes mértékben programozható nyomtatási képek.

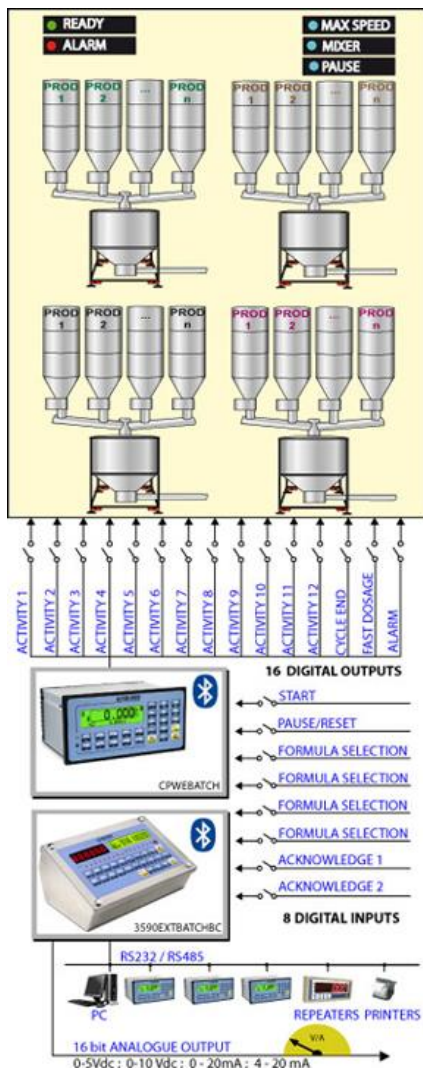


Funkciók

- adagolás kezelése több mérlegen (legfeljebb 4 egymástól független mérleg), automatikus mérleg váltással adagolás közben.
- Adagolás indulása előtti tára ellenőrzés receptenként programozható tára értékkel.
- Automatikus újra számítása az összetevők mennyiségének az adagolni kívánt mennyiség megadásakor.
- Automatikus nyomtatása az adagolási adatoknak.
- A fogyasztás tárolása és nyomtatása. Az adatok gyors visszahívása a billentyűzetről.
- Után hullás automatikus korrigálása
- Programozható adagolási ciklus ismétlési szám vagy folyamatos ismétlés.
- Tolerancia teszt az adagolási mennyiség, egyszerű üzenet a korrekció elvégzéséhez.
- Maximum adagolási idő ellenőrzés és riasztás kezelés.
- Riasztáskezelés a kijelzőn.
- Teljes mértékben programozható nyomtatási kép, mindegyik ACSII nyomtatóval kompatibilis, a soros porton keresztül

- Adatbázis: 100 termék/művelet, melyek a következők lehetnek
 - Automatikus beadagolás
 - Manuális beadagolás, jelzőlámpa vezérlés lehetőséggel
 - Teljes vagy részleges kiadagolás
 - Frakcionált kiadagolás, teljes mennyiség egyenlő adagokban történő kiadagoláshoz
 - Időzítő, keverő, égő, aprító meghatározott ideig történő bekapcsolásához.
 - Pause, lehetőséget ad a kezelő számára manuális művelet elvégzésére
 - Manuális mérés, manuálisan beadagolt súly.
- Adatbázis: 500 recept; mindegyik recept legfeljebb 20 összetevőt/műveletet tartalmazhat.
- A műveletek és a receptek programozhatóak manuálisan a mérlegműszerről vagy PC-ről (Dinitools).
- START / RESTART adagolás, PAUSE / RESET ciklus a külső bemeneteken keresztül.
- Receptválasztás külső bemeneteken keresztül.
- Két adagolási sebesség (gyors és lassú) kezelése, fix kontaktú kimenettel vagy programozható időközű ráindítással.
- A "Fine" adagoló érintkező folyamatosan vagy szakaszosan működik (jogging).
- Az anyagszintek kezelése a "minimális szinten" és a "maximum" szinteken keresztül.
- Bemenetek és kimenetek programozható funkciókkal.
- Analóg kimenet (opciós), lehet a súllyal vagy az adagolási sebességgel arányos.
- Soros kommunikációs protokoll a receptek, a termékek programozásához és a ciklus kezeléséhez.
-  **Bluetooth** Opciósan kérhető hozzá Bluetooth-os kapcsolat, a műveletek és receptek gyors vezeték nélküli programozáshoz PC-ről vagy PDA-ról.

Rendelhető verzió

	Kód	Leírás
	BATCH	Szoftver többkomponensű adagolási rendszerekhez a betöltéshez és kiürítéshez. FIGYELEM: 3590-nél csak IOEXPB opcionális kártyával.